

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML


e-DAdm/3647/09.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Timiș (cod CPV: 50532300-6, cod
angajament: AAATSF9832X)


Încheiat astăzi, 09.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Timiș din municipiul Timișoara, str. Horia, nr. 24, jud. Timiș. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 06.12.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Timiș, constând în înlocuirea bateriei și a modulului electronic automatizare și control, în valoare de 8.756,47 lei fără TVA respectiv 10.420,20 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 expert, SAPL, DAdm, SG – Președinte

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru

 expert, SPASA, DAdm, SG – membru



e-DAdm/3571/03.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Muntenia (cod CPV: 50532300-6,
cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 03.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Muntenia din municipiul București, str. Lucian Blaga nr.4, sector 3. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 29.11.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Muntenia, constând în înlocuirea sondei litrometrice rezervor combustibil, în valoare de 1.092,64 lei fără TVA respectiv 1.300,24 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[REDACTED] expert, SAPL, DAdm, SG – președinte

[REDACTED] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[REDACTED] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[REDACTED]

[REDACTED]

e-DRT-SCR/1143/05.12.2024


Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Caraș Severin (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)


Încheiat astăzi, 05.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Caraș Severin din municipiul Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, jud. Caraș Severin. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Caraș Severin, constând în înlocuirea bateriei, a pompei de alimentare și a supapei presiune pompă injecție, în valoare 2.423,51 lei fără TVA respectiv de 2.883,98 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.


Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRT, DEMC – președinte

 inspector, SCR, DRT, DEMC – membru

 inspector, SCR, DRT, DEMC – membru





e-DRT-SCR/1164/13.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Dolj (cod CPV: 50532300-6, cod
angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 13.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53, jud. Dolj. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în perioada 11.12.2024-12.12.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Dolj (constând în înlocuirea pompei de combustibil, a pompei de injecție, a 3 bucăți injectori motor, a bateriei, precum și în curățarea rezervorului și înlocuirea combustibilului - stoc combustibil 27,20 l), în valoare de 14.786,60 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[REDACTED], inspector, SCR, DRT, DEMC – președinte [REDACTED]

[REDACTED], inspector, SCR, DRT, DEMC – membru [REDACTED]

[REDACTED] expert, SAPL, DAdm, SG – membru [REDACTED]

[REDACTED]


e-DRT-SCR/1162/13.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Gorj (cod CPV: 50532300-6, cod
angajament: AAATSF9832X)


Încheiat astăzi, 13.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Motrului, nr. 3A, jud. Gorj. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 11.12.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Gorj, constând în înlocuirea bateriei, în valoare de 994,30 lei fără TVA respectiv 1.183,22 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRT, DEMC – președinte

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru

 , expert, SPASA, DAdm, SG – membru



e-DRT-SCR/1144/06.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Mehedinți (cod CPV: 50532300-6,
cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 06.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Mehedinți din municipiul Dr. Tr. Severin, str. Soveja, nr. 59A, jud. Mehedinți. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 04.12.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la sediul OJ Mehedinți, constând în înlocuirea alternatorului încărcare baterie, în valoare de 2.903,50 lei fără TVA respectiv 3.455,17 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[REDACTED], inspector, SCR, DRT, DEMC – președinte

[REDACTED], inspector, SCR, DRT, DEMC – membru

[REDACTED], expert, SAPL, DAdm, SG – membru

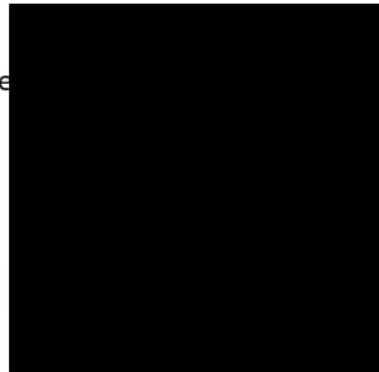

e-DRB-SMS/429/21.11.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Bragadiru (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 21.11.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din comuna Bragadiru, jud. Ilfov. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 20.11.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Bragadiru, constând în înlocuirea pompei de amorsare circuit combustibil și a supapei de presiune pompă injecție, în valoare de 815,93 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted] expert, SMS, DRB, DEMC - președinte

[redacted] expert, SMS, DRB, DEMC - membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG - membru


e-DRM-SCR/1132/21.11.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Chițorani (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 21.11.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din sat Chițorani, comuna Bucov, Valea Călugărească, jud. Prahova. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Chițorani, constând în înlocuirea bateriei, în valoare de 891,51 lei fără TVA respectiv 1.060,90 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRM, DEMC – președinte

 inspector, SCR, DRM, DEMC – membru

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DRT-SCR/1145/06.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Fântânele (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 06.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din comuna Fântânele, jud. Arad. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 05.12.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Fântânele, constând în înlocuirea furtunelor de alimentare combustibil și a bateriei, în valoare de 1.319,88 lei fără TVA respectiv 1.570,66 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRT, DEMC – președinte

 inspector, SCR, DRT, DEMC – membru

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DAdm/3625/06.12.2024

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Ianova (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)

Încheiat astăzi, 06.12.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din sat Ianova, comuna Remetea Mare, jud. Timiș. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 05.12.2024, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/9122/14.11.2024) la contractul de servicii nr. e-SC-7153/30.08.2024, încheiat cu E.M.P. TRADE S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Ianova, constând în înlocuirea pompei de amorsare, în valoare de 818,30 lei fără TVA respectiv 973,78 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[REDACTED], expert, SAPL, DAdm, SG – Președinte

[REDACTED], expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[REDACTED], expert, SPASA, DAdm, SG – membru



e-DRI-SMS/502/28.11.2024

**Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparații a grupului electrogen
situat la site-ul de monitorizare Dealu Beiu, com Nufăru, jud. Tulcea
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)**

În data de 28.11.2024, au fost recepționate serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Dealu Beiu, com. Nufăru, jud. Tulcea, prestate de către E.M.P. TRADE S.R.L, conform actului adițional e-SC 9122/14.11.2024 la contractul nr. e-SC 7153/30.08.2024.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Dealu Beiu, în valoare de 1.382,52 lei fără TVA, respectiv 1.645,20 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract;
- Serviciile de reparații a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ cu cerințele contractului.

Comisie recepție,




expert, SMS, DRI, DEMC – președinte



expert, SMS, DRI, DEMC – membru



expert, SAPL, DAdm, SG – membru




e-DRM-SCR/1135/22.11.2024

**Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparații a grupului electrogen
situat la site-ul de monitorizare Cernavodă, jud. Constanța
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)**

În data de 19.11.2024, au fost recepționate serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Cernavodă, jud. Constanța, prestate de către E.M.P. TRADE S.R.L, conform actului adițional e-SC 9122/14.11.2024 la ontractul nr. e-SC 7153/30.08.2024. În urma recepției s- au constatat următoarele:

- Serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Cernavodă, în valoare de 1527,38 lei fără TVA, respectiv 1817,58 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract;
- Serviciile de reparații a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ cu cerințele contractului.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRM, DEMC – președinte

 inspector, SCR, DRM, DEMC – membru

, expert, SAPL, DAdm, SG – membru




e-DRM-SCR/1136/22.11.2024

**Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparații a grupului electrogen
situat la site-ul de monitorizare Cumpăna, jud. Constanța
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)**

În data de 19.11.2024, au fost recepționate serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Cumpăna, jud. Constanța, prestate de către E.M.P. TRADE S.R.L, conform actului adițional e-SC 9122/14.11.2024 la contractul nr. e-SC 7153/30.08.2024. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Cumpăna, în valoare de 1027,61 lei fără TVA, respectiv 1222,86 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract;
- Serviciile de reparații a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ cu cerințele contractului.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRM, DEMC – președinte

 inspector, SCR, DRM, DEMC – membru

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DRI-SMS/515/02.12.2024

**Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparații a grupului electrogen
situat la site-ul de monitorizare Odaia Manolache, jud. Galați
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AAATSF9832X)**

În data de 28.11.2024, au fost recepționate serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Odaia Manolache, jud. Galați, prestate de către E.M.P. TRADE S.R.L, conform actului adițional e-SC 9122/14.11.2024 la contractul nr. e-SC 7153/30.08.2024.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparații a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Odaia Manolache, în valoare de 2041,43 lei fără TVA, respectiv 2429,30 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract;
- Serviciile de reparații a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ cu cerințele contractului.

Comisie recepție,

[Redacted]

, expert, SMS, DRI, DEMC – președinte

[Redacted]

expert, SMS, DRI, DEMC – membru

[Redacted]

expert, SAPL, DAdm, SG – membru

